


9



Des arbres situés entre 50 et 100m si débroussaillage à 100m.

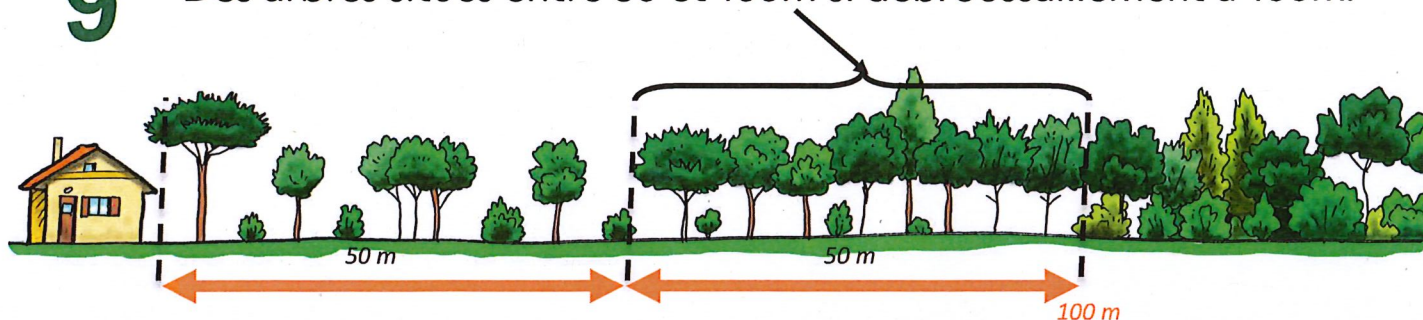

III. Possibilité de maintenir :


10

Des arbres remarquables à proximité du bâti si mise à distance de 5 m minimum des autres arbres et arbustes (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;

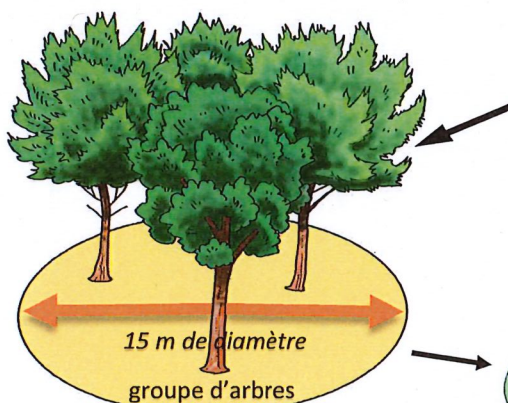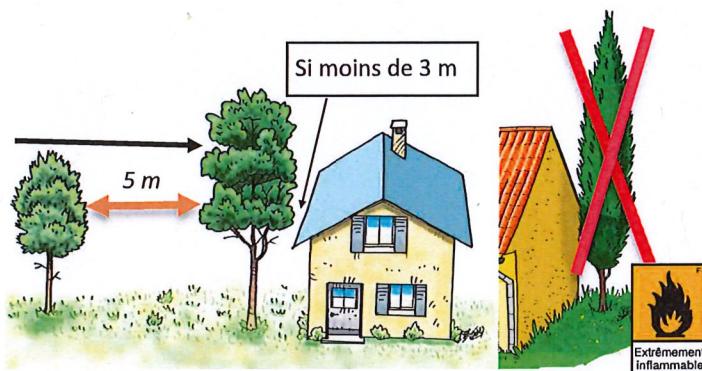

11

Des groupes d'arbres de 15 m de diamètre à plus de 20 m du bâti et distant de 3 m des arbres et arbustes (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;

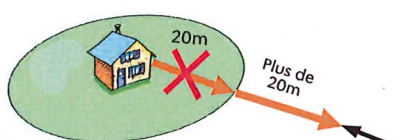


12

Groupe d'arbustes

Des groupes d'arbustes de 3 m de diamètre à plus de 20 m du bâti (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;


13

Des îlots de végétation de 5 m de diamètre sans arbre, à 20 m du bâti, à 20m d'un autre îlot (herbes, arbustes) et à distance de 3 m minimum des arbres et arbustes ;

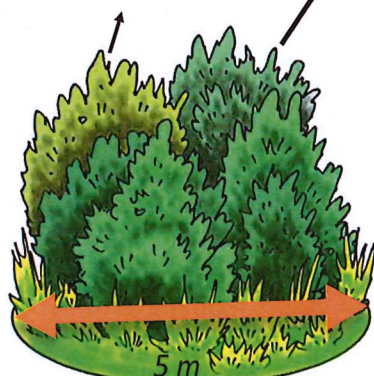


14

Des plantations d'alignement et des haies de 2 m de haut et 2 m de large max, à distance de 3 m minimum des bâtis, arbres et arbustes ;


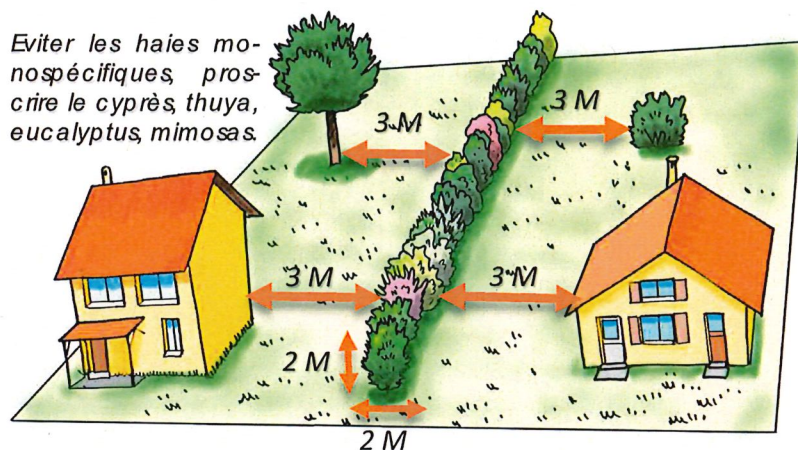


Ripisylves et boisements rivulaires avec un cours d'eau permanent non concernés par les OLD

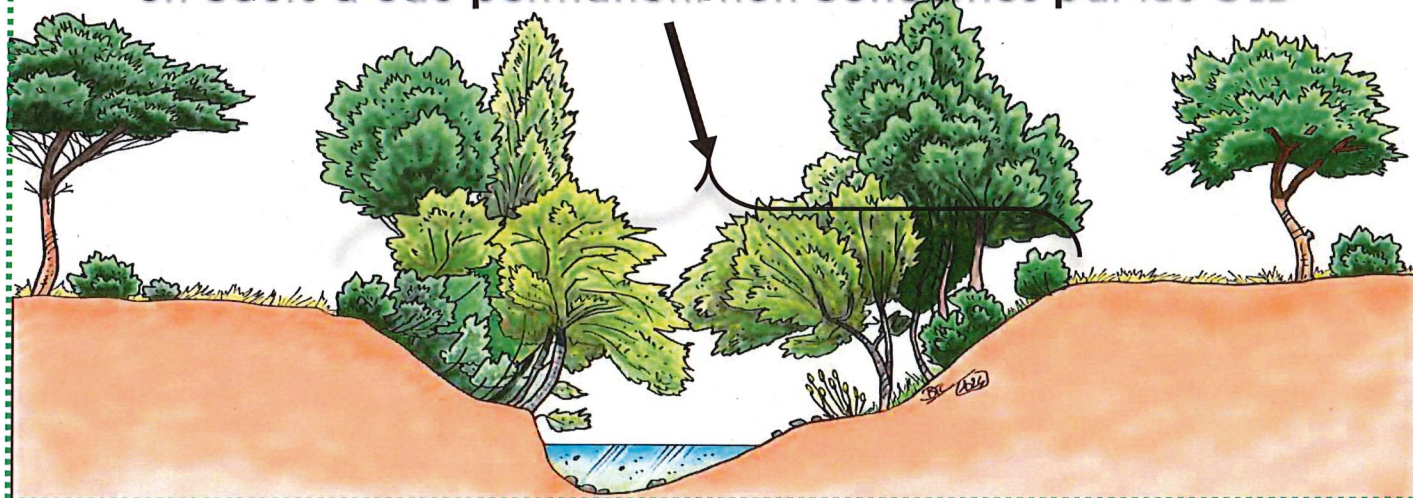

15

Quelques arbres à cavité, têtards, arbres mort sur pied à plus de 20 m du bâti (hormis résineux).

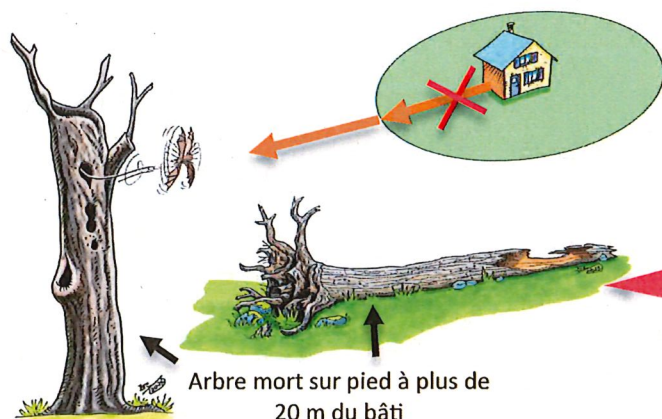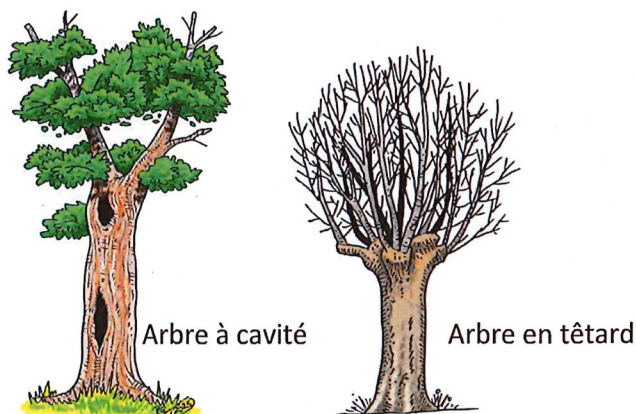

! Ils ne doivent pas compromettre la sécurité des personnes et des biens.

Ils ne peuvent être maintenus qu'en l'absence de risque phyto-sanitaire.